

PE-17

LINTEAUX EN ACIER AU-DESSUS DES OUVERTURES protégés contre la corrosion par galvanisation

Caractéristiques requises

Les cornières d'acier supportant une maçonnerie au-dessus des ouvertures sont protégées contre la corrosion par une galvanisation par trempage à chaud d'une épaisseur de 610 g/m² conformément aux exigences de la norme ASTM A123/A 123M-09 « Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products ».



Selon le Code :

- Cette pratique d'excellence bonifie les exigences minimales de l'article 9.20.5.2. du Code et permet de répondre à l'installation proposée à la figure 5.6.1.2. - 01.2 de la fiche technique de GCR; FT-5.6.1.2. - 01 Mise en œuvre des matériaux de protection (sans l'ajout de la protection requise d'une cornière non-galvanisé).

PRATIQUE D'EXCELLENCE :

- ✓ Installer des linteaux en acier galvanisé au-dessus des ouvertures.

1 Cornière en acier galvanisé à chaud

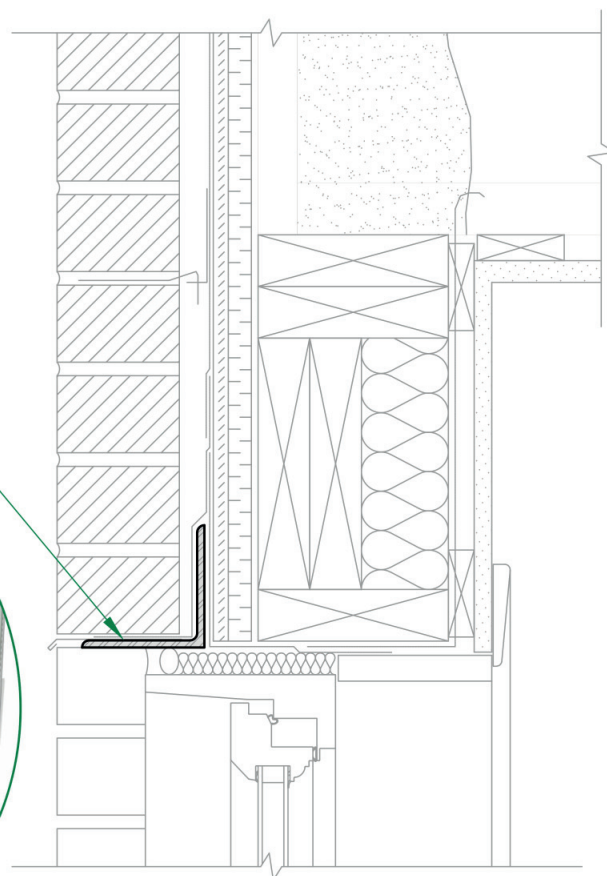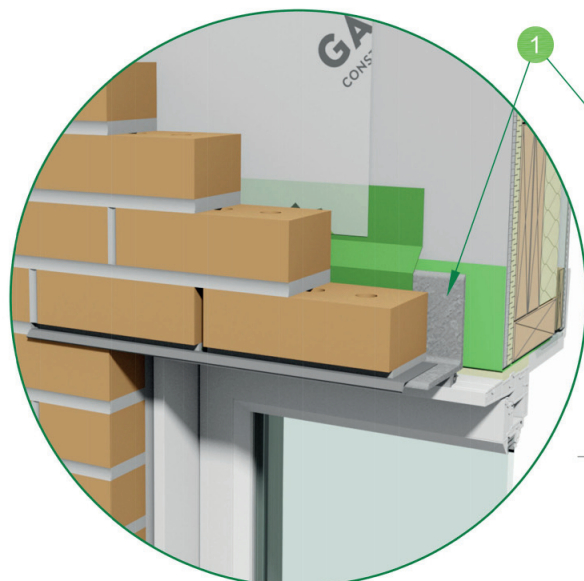

PE-17

LINTEAUX EN ACIER AU-DESSUS DES OUVERTURES protégés contre la corrosion par galvanisation

Caractéristiques requises

Les cornières d'acier supportant une maçonnerie au-dessus des ouvertures sont protégées contre la corrosion par une galvanisation par trempage à chaud d'une épaisseur de 610 g/m² conformément aux exigences de la norme ASTM A123/A 123M-09 « Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products ».

Selon le Code :

- Cette pratique d'excellence bonifie les exigences minimales de l'article 9.20.5.2. du Code et permet de répondre à l'installation proposée à la figure 5.6.1.2. - 01.2 de la fiche technique de GCR; FT-5.6.1.2. - 01 Mise en œuvre des matériaux de protection (sans l'ajout de la protection requise d'une cornière non-galvanisé).

PRATIQUE D'EXCELLENCE :

- ✓ Installer des linteaux en acier galvanisé au-dessus des ouvertures.

1 Cornière en acier galvanisé à chaud

2 Barrière ventilée antimoustiques
(exemple; mousse drainante glissée à l'arrière de la cornière d'acier; moustiquaire ou autres).

